

成形材料試験成績表

平成23年1月度



株式会社 未来樹



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020


成形材料名: ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値
密度	JIS K 7112	kg/m ³	942 以上	962
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.1
引張降伏強さ	JIS K 7113	MPa	19.61 以上	27.90
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64
ビッカート軟化点	JIS K 7206		105 以上	127


[備考] 本表は、材料メーカーの報告によるもので、当社製品の成形材料です。

ヒューム管W鉄筋用スペーサ試験成績表

平成 23年 1月度



〒187-0043 東京都小平市学園東町1丁目7番14号
TEL:042-346-1100 FAX:042-346-2020

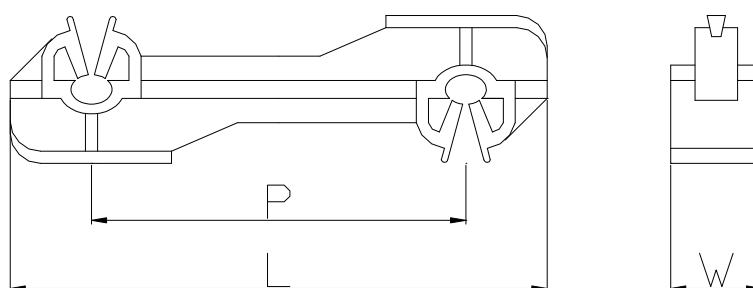

項目 種類	外 観 形 状	(ピッチ) P			(全長) L			(幅) W		
		寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値	寸 法	許 容 差	測 定 値
		mm	±	mm	mm	±	mm	mm	±	mm
HW - 30	良	30.0	1.0	30.1	54.0	2.0	54.1	16.0	0.5	16.0
HW - 35	良	35.0	1.0	34.6	59.0	2.0	58.3	16.0	0.5	15.8
HW - 40	良	40.0	2.0	39.1	64.0	2.5	62.5	16.0	0.5	15.6
HW - 45	良	45.0	2.0	44.4	69.0	2.5	68.0	16.0	0.5	15.7
HW - 50	良	50.0	2.0	50.4	74.0	2.5	74.5	16.0	0.5	16.1
HW - 55	良	55.0	2.0	55.6	79.0	2.5	79.8	16.0	0.5	16.1
HW - 60	良	60.0	2.5	59.4	84.0	2.5	83.1	16.0	0.5	15.8
HW - 65	良	65.0	2.5	64.4	89.0	2.5	88.1	16.0	0.5	15.8
HW - 70	良	70.0	2.5	70.9	94.0	3.0	95.2	16.0	0.5	16.2
HW - 75	良	75.0	2.5	74.9	99.0	3.0	98.8	16.0	0.5	15.9
HW - 80	良	80.0	2.5	79.9	104.0	3.0	103.8	16.0	0.5	15.9
HW - 85	良	85.0	2.5	85.5	109.0	3.0	109.6	16.0	0.5	16.0