

# グラウトホール用プラグ 試験成績書

令和 6年 5月度




株式会社 未来樹



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4  
三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

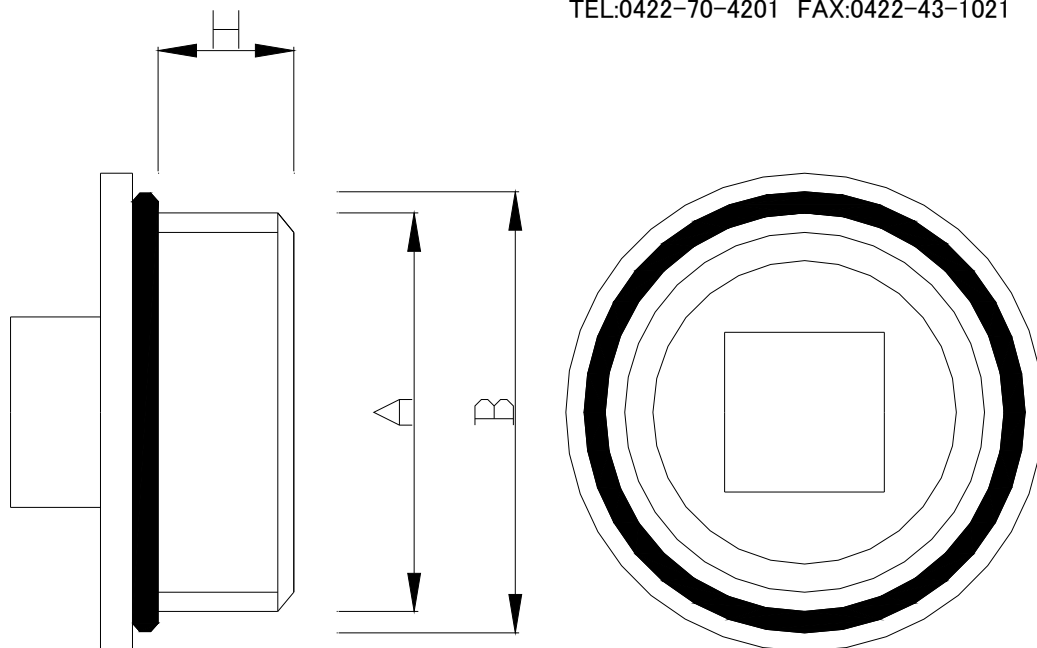

| 種類 \ 項目 | 外観形状 | (ネジ外径)A |     |      | (ハッキン外径)B |     |      | (ネジ高さ)H |     |      |
|---------|------|---------|-----|------|-----------|-----|------|---------|-----|------|
|         |      | 寸法      | 許容差 | 測定値  | 寸法        | 許容差 | 測定値  | 寸法      | 許容差 | 測定値  |
|         |      | mm      | ±   | mm   | mm        | ±   | mm   | mm      | ±   | mm   |
| PF-2CS  | 良    | 58.8    | 2.0 | 58.7 | 61.0      | 2.5 | 60.6 | 13.0    | 1.0 | 13.0 |
| PF-2C   | 良    | 58.8    | 2.0 | 58.3 | 65.0      | 2.5 | 64.6 | 19.5    | 1.0 | 19.5 |