
成形材料試験成績表

令和7年 10月度



〒181-0013 東京都三鷹市下連雀3-38-4 三鷹産業プラザ5F TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

成形材料名:ポリエチレン

試験項目	試験方法	単位	規格値	試験値	
密度	JIS K 7112	kg/m³	942 以上	962	
メルトフローレート	JIS K 7210	g/10min	1.5 以上 6.0 未満	5.5	
引張降伏強さ	JIS K 7161	MPa	19.61 以上	28.06	
デュロメータD硬さ	JIS K 7215	H _D D	60 以上	64	
ピカット軟化点	ット軟化点 JIS K 7206		105 以上	127	

[備考]本表は、材料メーカー報告および社内測定結果によるもので、当社製品の成形材料です。


鉄筋コンクリート製品用プラスチックスペーサ(B形スペーサ)試験成績表

令和 7年10月度




〒181-0013 東京都三鷹市下連雀 3-38-4 三鷹産業プラザ5F

TEL:0422-70-4201 FAX:0422-43-1021

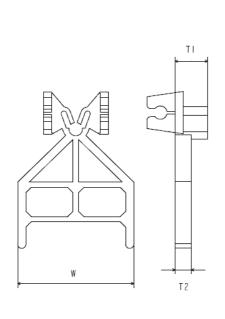



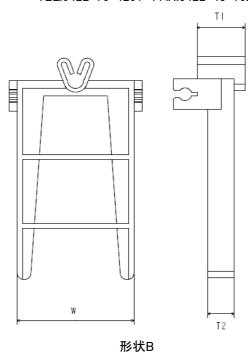

項目			寸 法 規 格 値 及 び 許 容 差 (mm)											
	外観形			(厚さ)	T 1			(厚さ)	Т2			(巾)	W	
	状		規格値 許	許容差	測瓦	制定値 担扱 焼		计索关	測定値		規格値	하 호 속	測定値	
				計谷左	最大	最小	規格値	許容差	最大	最小	风怡 胆	許容差	最大	最小
種類			mm	±	mm	mm	mm	土	mm	mm	mm	±	mm	mm
B20-3	良	Α	10.0	0.5	9.9	9.6	6.0	0.5	5.8	5.7	20.0	1.0	20.0	19.7
B25-3	良	Α	10.0	0.5	9.9	9.7	6.0	0.5	6.0	5.9	20.0	1.0	20.3	19.9
B31-4	良	Α	10.0	0.5	9.8	9.6	6.0	0.5	5.6	5.5	30.0	1.0	29.7	29.3
B31-5	良	Α	10.5	0.5	10.6	10.1	6.0	0.5	5.9	5.8	43.0	1.0	42.5	42.4
B35-4	良	Α	10.0	0.5	10.2	9.9	6.0	0.5	6.0	5.9	29.0	1.0	28.9	28.3
B35-5	良	Α	11.0	0.5	10.7	10.6	6.0	0.5	5.8	5.7	43.0	1.0	42.6	42.1
B40-5	良	Α	12.0	0.5	12.0	11.7	6.0	0.5	5.9	5.6	46.0	1.0	46.8	46.7
B45-5	良	Α	11.0	0.5	10.9	10.8	6.0	0.5	5.9	5.7	43.0	1.0	42.5	42.4
B70-6	良	Α	15.5	0.5	15.7	15.2	10.0	0.5	9.8	9.7	45.0	1.0	44.8	44.5
B80-6	良	Α	15.5	0.5	15.3	15.2	10.0	0.5	10.1	9.9	45.0	1.0	44.8	44.7